

燃料費等調整単価のお知らせ【ご請求年月：2023年12月分】

(対象：ご契約番号が「A」から始まるお客さま)

(税込)

エリア	種別	燃料費等 調整単価※1	国による激変緩和 適用後※2
東京	低圧	27.03	23.53
	高圧	21.27	19.47
中部	低圧	25.12	21.62
	高圧	18.90	17.10
北陸	低圧	24.02	20.52
	高圧	18.27	16.47
関西	低圧	24.70	21.20
	高圧	18.86	17.06
中国	低圧	26.15	22.65
	高圧	18.96	17.16
四国	低圧	26.06	22.56
	高圧	18.73	16.93
九州	低圧	25.03	21.53
	高圧	18.93	17.13

※1 燃料費等調整単価には燃料費調整単価及び電源調達調整単価が含まれております。

※2 激変緩和は低圧▲3.5円/kWh、高圧▲1.8円/kWhを適用いたします。

電源調達調整単価のお知らせ【ご請求年月：2023年12月分】


(対象：ご契約番号が「A」から始まるお客さま)

(税込)

エリア	種別	①JEPX 平均単価	②託送単価	③電力量 料金単価	④燃料費 調整単価	⑤電源調達 調整単価
東京	低圧	19.55	7.48	0.00	3.87	23.16
	高圧	18.90	2.37	0.00	3.74	17.53
中部	低圧	16.74	8.38	0.00	2.40	22.72
	高圧	16.16	2.74	0.00	2.30	16.60
北陸	低圧	16.63	7.39	0.00	4.36	19.66
	高圧	15.87	2.40	0.00	4.12	14.15
関西	低圧	16.63	8.07	0.00	4.08	20.62
	高圧	16.00	2.86	0.00	3.90	14.96
中国	低圧	16.66	9.49	0.00	5.95	20.20
	高圧	16.10	2.86	0.00	5.69	13.27
四国	低圧	16.68	9.38	0.00	4.68	21.38
	高圧	16.00	2.73	0.00	4.49	14.24
九州	低圧	16.77	8.26	0.00	2.61	22.42
	高圧	15.84	3.09	0.00	2.50	16.43

電源調達調整単価の算出方法

(対象：ご契約番号が「A」から始まるお客さま)

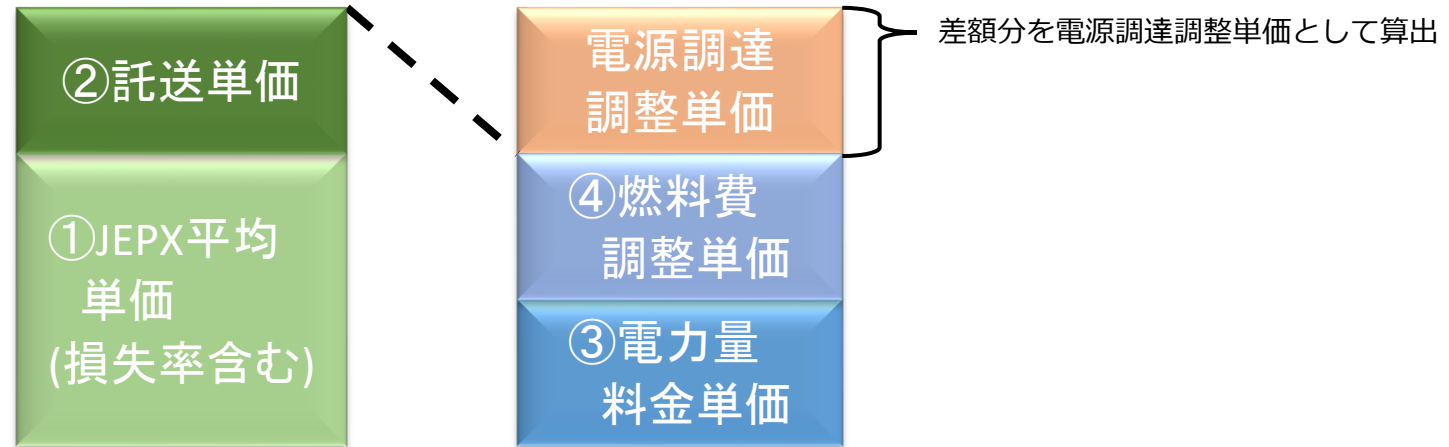

電源調達調整単価 = (①JEPX平均 (損失率含む) + ②託送単価) - (③電力量料金単価 + ④燃料費調整単価)

① + ②が③ + ④を超過していれば、超過分を電源調達調整単価として請求します。

① + ②が③ + ④を下回っている場合は電源調達調整単価は適用いたしません。

※単価はすべて税込です。

①JEPX平均単価 . . . 東京、中部 エリアプライス8時～22時平均 (損失率含む)

北陸、関西、中国、四国、九州 システムプライス8時～22時平均 (損失率含む)

②託送単価 . . . 低圧：一般送配電事業者が定める、請求月前月の電灯標準接続送電サービスの電力量料金単価

高圧：一般送配電事業者が定める、請求月前月の高圧標準接続送電サービスの電力量料金単価

③電力量料金単価 . . . 請求月前月に発行された各地域・契約種別ごとの総電力料金÷総使用量 (kWh) で算定した単価

④燃料費調整単価 . . . 請求月に適用される燃料費調整単価